

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE



SAG^e
SAUDRUNE • ARIÈGE • GARONNE

Au cœur de notre avenir !

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d'Eau Potable

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

1-PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

1-PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

Principaux chiffres


- 14 communes
- 3 unités de production d'eau potable
- 9 ouvrages de stockage
- 612 kms de réseau (hors branchements)
- 25 369 branchements, soit 159 kms supplémentaires

	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnés	26 561	26 998	27 592	29 355	29 678
Habitants	63 810	64 609	65 694	70 341	70 553

Envoyé en préfecture le 16/12/2025
Reçu en préfecture le 16/12/2025
Publié le
ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

Bersier
Leviat

SAG
SAOUMNE • ARIÈGE • GARONNE
La carte de l'eau s'agit

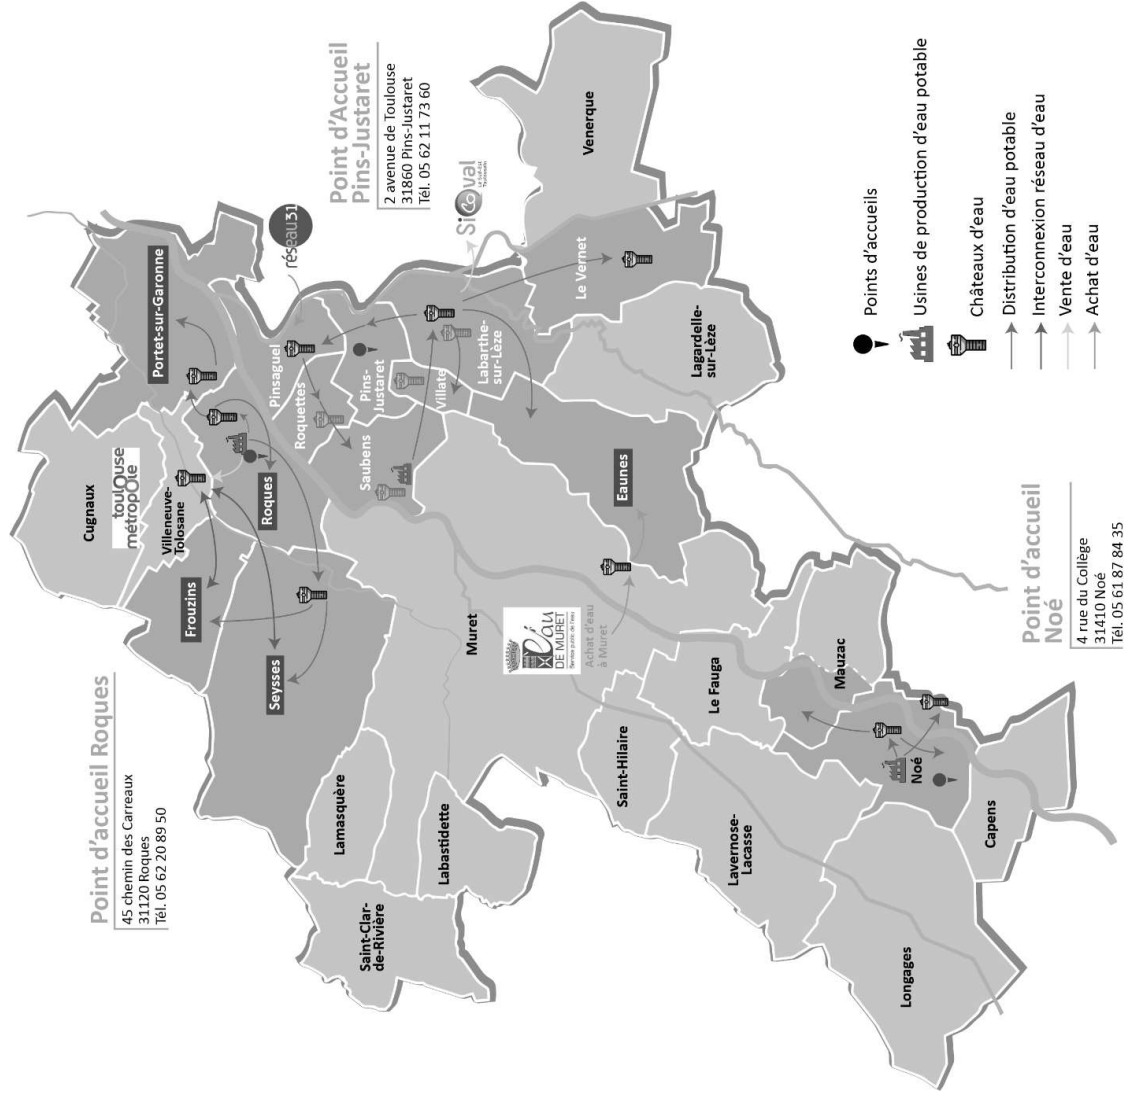

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

2-LES FAITS MARQUANTS DE 2024

2-LES FAITS MARQUANTS DE 2024

- **Abandon définitif de l'UTEP de Jordany à Pinsaguel**
- **Réalisation des essais de garantie à l'UTEP de Saubens**
- **Etudes et travaux de renouvellement de tuyauteries acier à l'UTEP de Roques**
- **Etude de sécurisation alimentation AEP secteur Noé**
- **Renouvellement de 876 mètres de réseau de distribution et suppression de 360 ml de réseau vétuste**
- **Création d'une nouvelle conduite d'eau potable à Portet : 540 ml de fonte diamètre 150 mm**
- **Campagne de recherches de CVM en 15 points du réseau ; communes de Eaunes, Seysses et le Vernet**
- **Suppression de 34 branchements plomb**

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le


ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

3-LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES

3-LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES

Bilan des volumes 2024

Bilan des volumes sur le territoire du SAG^e

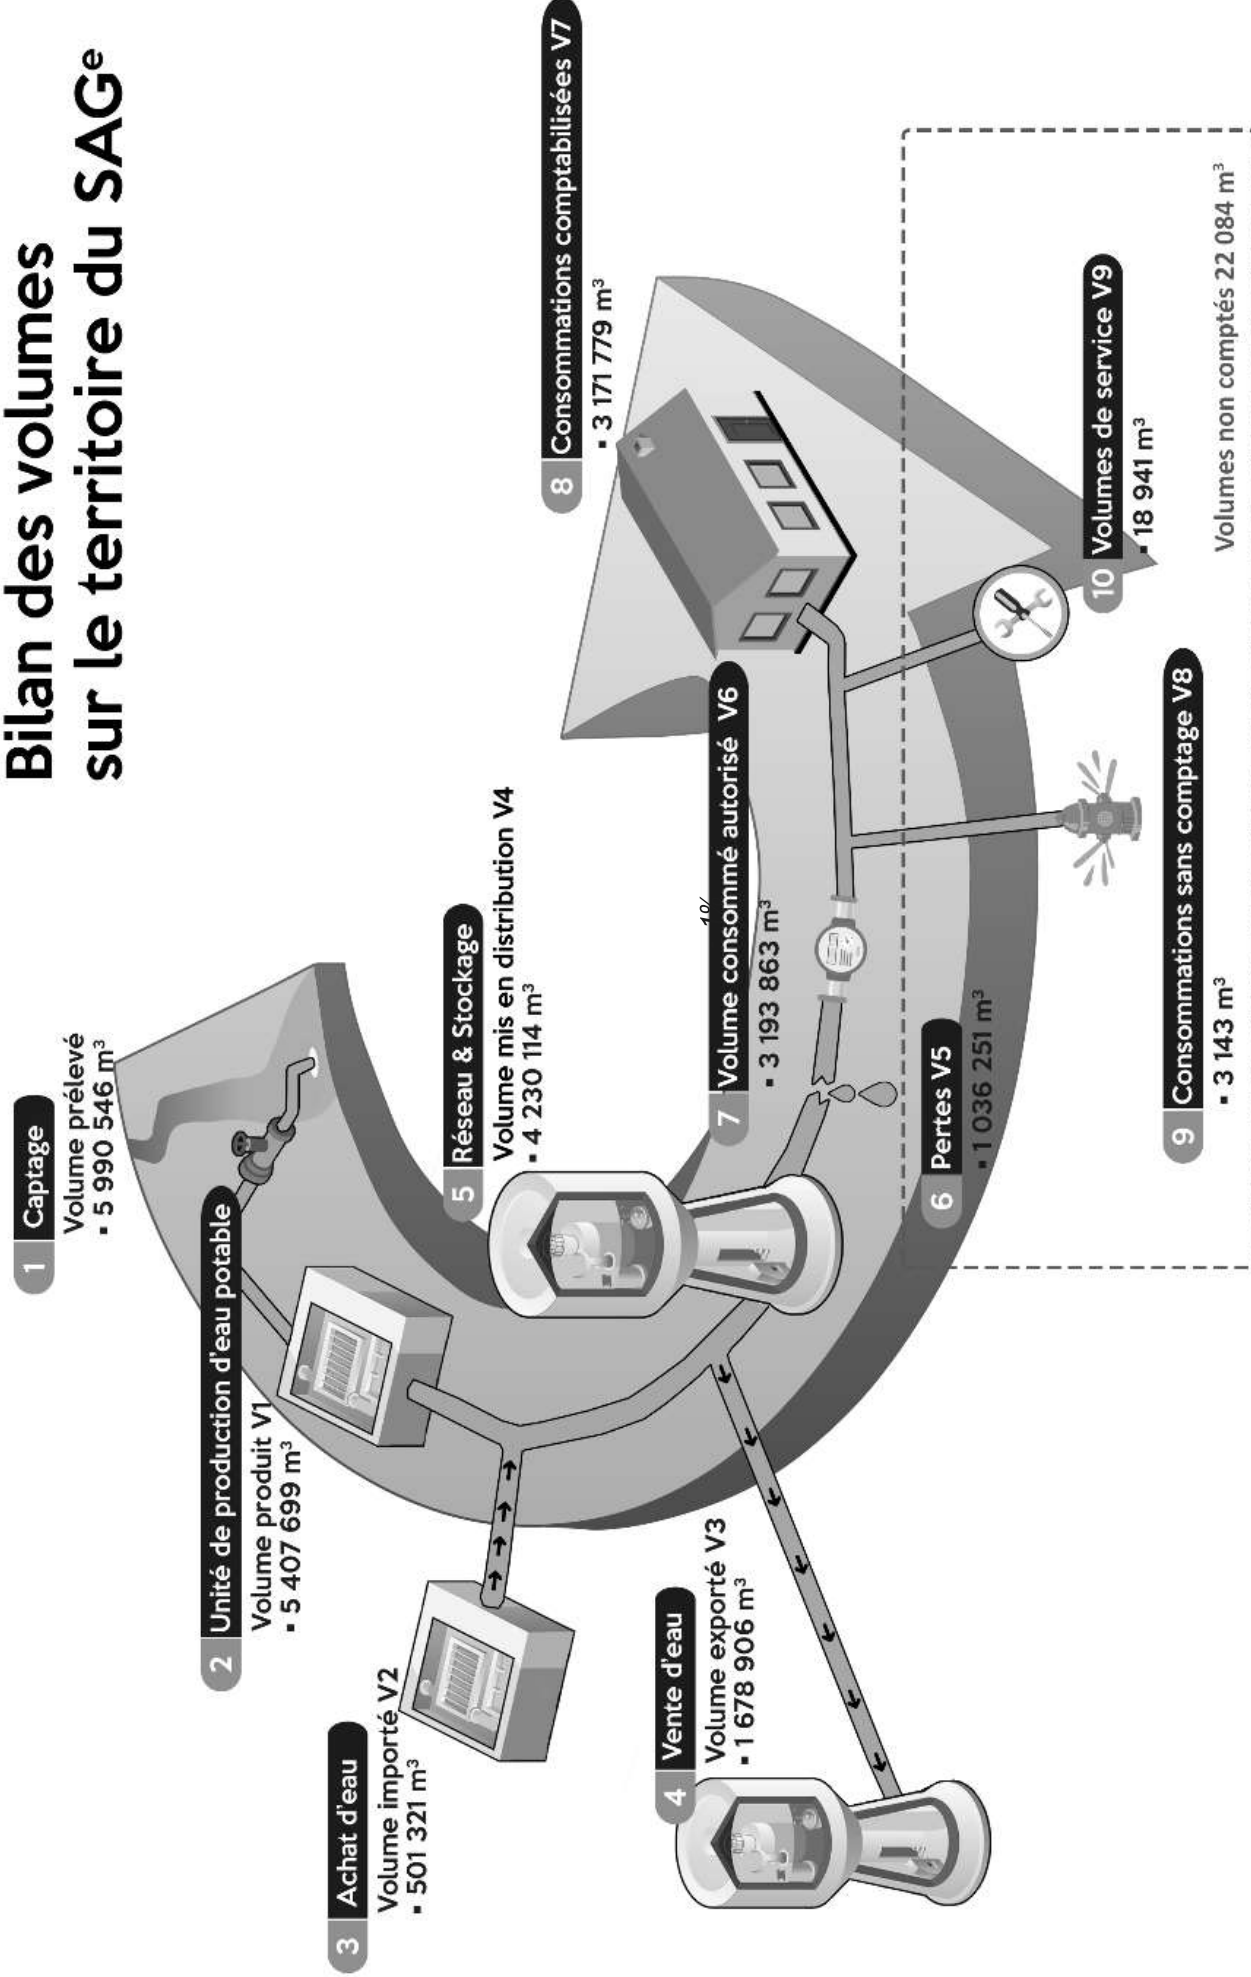

3-LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES

Synthèse

		2020	2021	2022	2023	2024
	Consommation moyenne annuelle par abonné (m³/abonné)	126,48	121,97	118,80	113,93	106,87
P155.1	Taux de réclamations [nb/1000 abonnés]	3,6	1,4	1,5	2,8	1,5
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [nb/1000 abonnés]	3,9	2,9	4,1	3,2	2,3
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	115	115	115	120	120
P104.3	Rendement du réseau de distribution	88,5%	89,0%	85,4%	84,5%	82,5%
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour]	3,3	3,1	4,3	4,2	4,6
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour]	3,5	3,3	4,4	4,3	4,7
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,39%	0,47%	0,38%	0,26%	0,29%
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	93,0%	93,8%	96,0%	77,9%	80%
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]	0	0,021	0,028	0,017	0,004
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	0,95%	1,5%	1,3%	3,3%	2,5%
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (ans)	10,6	9,3	8,7	11,6	11,0
D151.0	Délai maximal d'ouverture de branchements pour les nouveaux abonnés	8	8	8	2	2
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements	100%	100%	100%	100%	100%

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

4-LA QUALITÉ DE L'EAU

4-LA QUALITÉ DE L'EAU

Modalités de contrôle



- **Contrôle sanitaire diligenté par l'ARS : 265 prélèvements en 2024**

CONTRÔLE SANITAIRE Limites de qualité	Nombre de prlvmts réalisés 2020		Nombre de prlvmts non- conformes 2020		Nombre de prlvmts réalisés 2021		Nombre de prlvmts non- conformes 2021		Nombre de prlvmts réalisés 2022		Nombre de prlvmts non- conformes 2022		Nombre de prlvmts réalisés 2023		Nombre de prlvmts non- conformes 2023		Nombre de prlvmts réalisés 2024		Nombre de prlvmts non- conformes 2024	
Microbiologie	145		0		168		0		178		0		188		0		185		0	
Paramètres physico- chimiques	162		0		168		0		179		0		265		5		265		2	

- **Points de vigilance :**
 - **La température de l'eau $\geq 25^{\circ}\text{C}$ => surveillance renforcée de la désinfection**
 - **Métaux : aluminium, fer**
 - **Equilibre calco-carbonique de l'eau, agressivité**
 - **Turbidité**
 - **Bactérie aérobies revivifiables**

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

5-LES DONNÉES FINANCIERES DU SERVICE

5-LES DONNÉES FINANCIERES DU SERVICE

La tarification du service d'eau potable

- Ajout fin 2024 d'une nouvelle tranche (Seuil de 300 m³)
- Facturation de 3 049 109 m³ en 2024 pour 3 171 779 m³ consommés

	TARIF PRINCIPAL : TOUTES LES COMMUNES SAUF MAUZAC ET NOÉ			
	2020 et 2021	2022	2023 et 2024	2025
Part fixe	30,80 €HT/an	32,40 €HT/an	33,40 €HT/an	31,80 €HT/an
0-20 m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/an	0,00 €HT/an
21-300 m³	1,54 €HT/m³	1,62 €HT/m³	1,67 €HT/an	1,59 €HT/an
301 à 500 m³	1,54 €HT/m³	1,62 €HT/m³	1,67 €HT/an	1,78 €HT/an
501 à 1000 m³	1,69 €HT/m³	1,78 €HT/m³	1,87 €HT/an	1,89 €HT/an
1001 à 5000 m³	1,69 €HT/m³	1,78 €HT/m³	1,98 €HT/an	2,00 €HT/an
> 5000 m³	1,69 €HT/m³	1,78 €HT/m³	2,10 €HT/an	2,12 €HT/an

	NOÉ		
	2023	2024	2025
Part fixe	19,60 €HT/an	20,40 €HT/an	18,80 €HT/an
0-20 m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/m³
21-300 m³	0,98 €HT/m³	1,02 €HT/m³	0,94 €HT/m³
301 à 500 m³	0,98 €HT/m³	1,02 €HT/m³	1,05 €HT/m³
501 à 1000 m³	1,08 €HT/m³	1,12 €HT/m³	1,11 €HT/m³
1001 à 5000 m³	1,08 €HT/m³	1,20 €HT/m³	1,18 €HT/m³
> 5000 m³	1,08 €HT/m³	1,27 €HT/m³	1,25 €HT/m³

	MAUZAC				
	2021	2022	2023	2024	2025
Part fixe	26,40 €HT/an	27,40 €HT/an	28,00 €HT/an	29,00 €HT/an	27,40 €HT/an
0-20 m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/m³	0,00 €HT/m³
21-300 m³	1,32 €HT/m³	1,37 €HT/m³	1,43 €HT/m³	1,45 €HT/m³	1,37 €HT/m³
301-500 m³	1,32 €HT/m³	1,37 €HT/m³	1,43 €HT/m³	1,45 €HT/m³	1,53 €HT/m³
501 à 1000 m³	1,44 €HT/m³	1,51 €HT/m³	1,60 €HT/m³	1,62 €HT/m³	1,62 €HT/m³
1001 à 5000 m³	1,44 €HT/m³	1,51 €HT/m³	1,70 €HT/m³	1,72 €HT/m³	1,72 €HT/m³
> 5000 m³	1,44 €HT/m³	1,51 €HT/m³	1,80 €HT/m³	1,82 €HT/m³	1,82 €HT/m³

5-LES DONNÉES FINANCIERES DU SERVICE

La tarification du service d'eau potable

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025


Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE



SAGE
SAOUBINE • ARIÈGE • GARONNE
Un cadre de référence

- **Taxes et redevances : A compter de 2025, réforme au niveau national des redevances versées à l'Agence de l'Eau Adour Garonne :**
 - Redevance sur la consommation eau potable : 0,32 €HT/ m³
 - Redevance pour la protection de la ressource : 0,10 €HT/ m³
 - Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable : 0,07 €HT/ m³
 - Soit au global 0,49 €HT/ m³

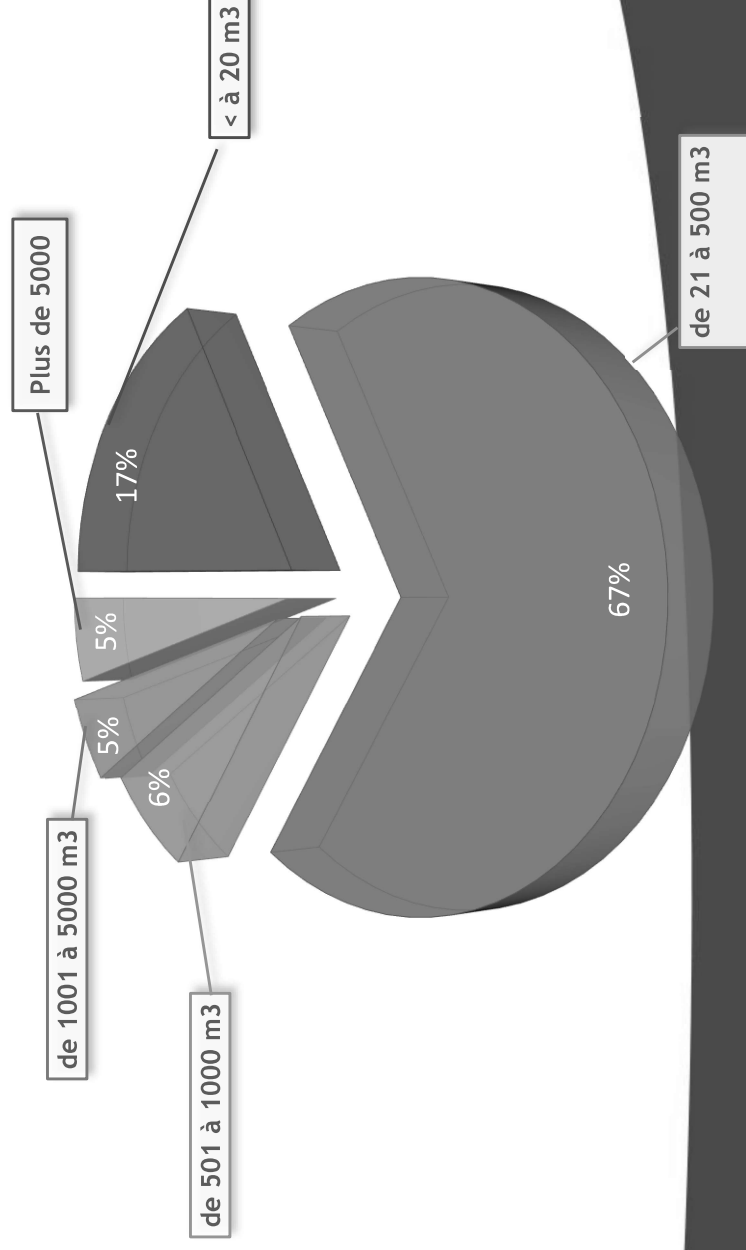

LES DONNÉES FINANCIERES DU SERVICE

La facture de 120 m³

Envoyé en préfecture le 16/12/2025
Reçu en préfecture le 16/12/2025
Publié le
ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE



- **Montant de la facture moyenne de 120 m³ (106,87 m³/abonné en 2024) :**

		Montant €TTC facture 120 m³	Prix de l'eau (€TTC/m³)
TOUTES LES COMMUNES SAUF MAUZAC ET NOÉ	2020 et 2021	236,74	1,97
	2022	246,87	2,06
	2023 et 2024	253,20	2,11
	2025	263,33	2,19
	2020	203,83	1,70
MAUZAC	2021	208,89	1,74
	2022	215,22	1,79
	2023	222,18	1,85
	2024	225,35	1,88
	2025	235,48	1,96
NOÉ	2023	165,85	1,38
	2024	170,91	1,42
	2025	181,04	1,51

LES DONNÉES FINANCIERES DU SERVICE

La facture de 120 m³

Envoyé en préfecture le 16/12/2025


Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE



SAGE
SAOUMNE • ARREGE • GARDONNE
La carte de l'eau s'écrit

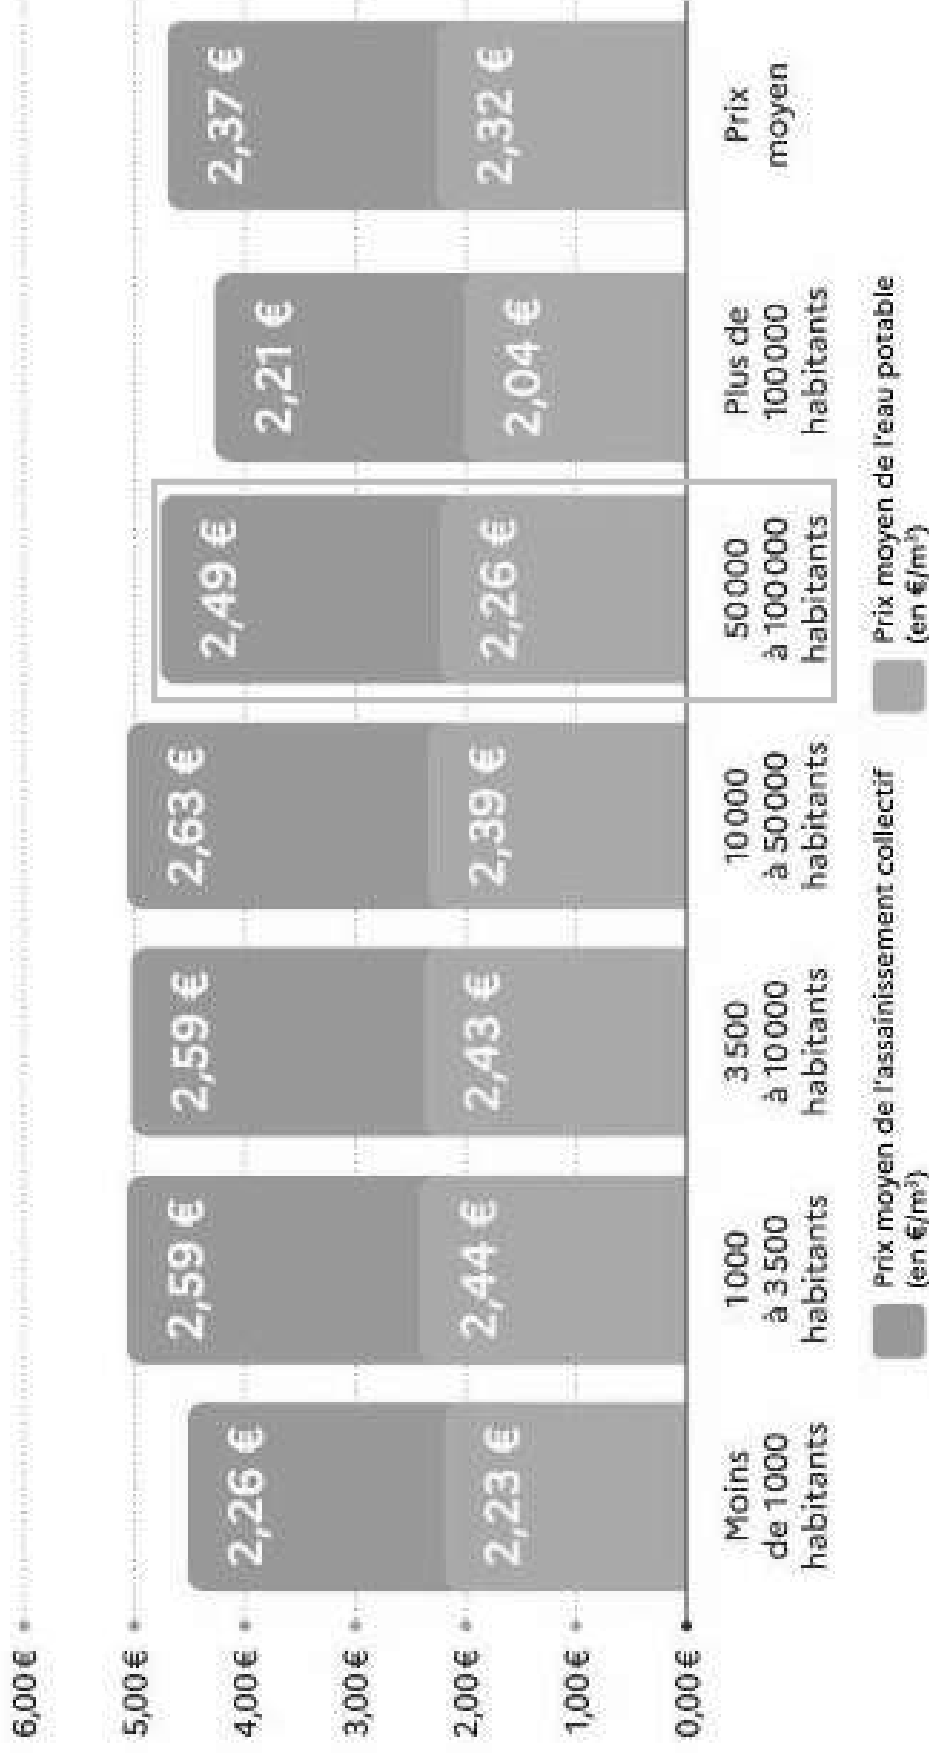

Source : Sispea (OFB) – Collectivités – Données 2023 (2025)

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

6-PERSPECTIVES 2025

6-PERSPECTIVES 2025

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE



SAGE
SAOUBINE • ARIÈGE • GARONNE
Un cadre de référence

- **Travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable secteur Noé – Interconnexion avec SMDEA09 au réservoir de Montaut**
- **Travaux de réhabilitation de l'UTEP de Roques : tuyauteries inox**
- **Poursuite des campagnes CVM**
- **Réflexion autour de la mise à jour du schéma directeur d'eau potable – Arrêt programmé achat d'eau TM**
- **Poursuite des opérations de coopération décentralisée**



MERCI DE VOTRE ATTENTION



www.sivom-sag.fr

Envoyé en préfecture le 16/12/2025

Reçu en préfecture le 16/12/2025

Publié le

ID : 031-213105471-20251211-DEL2025_8_05-DE

